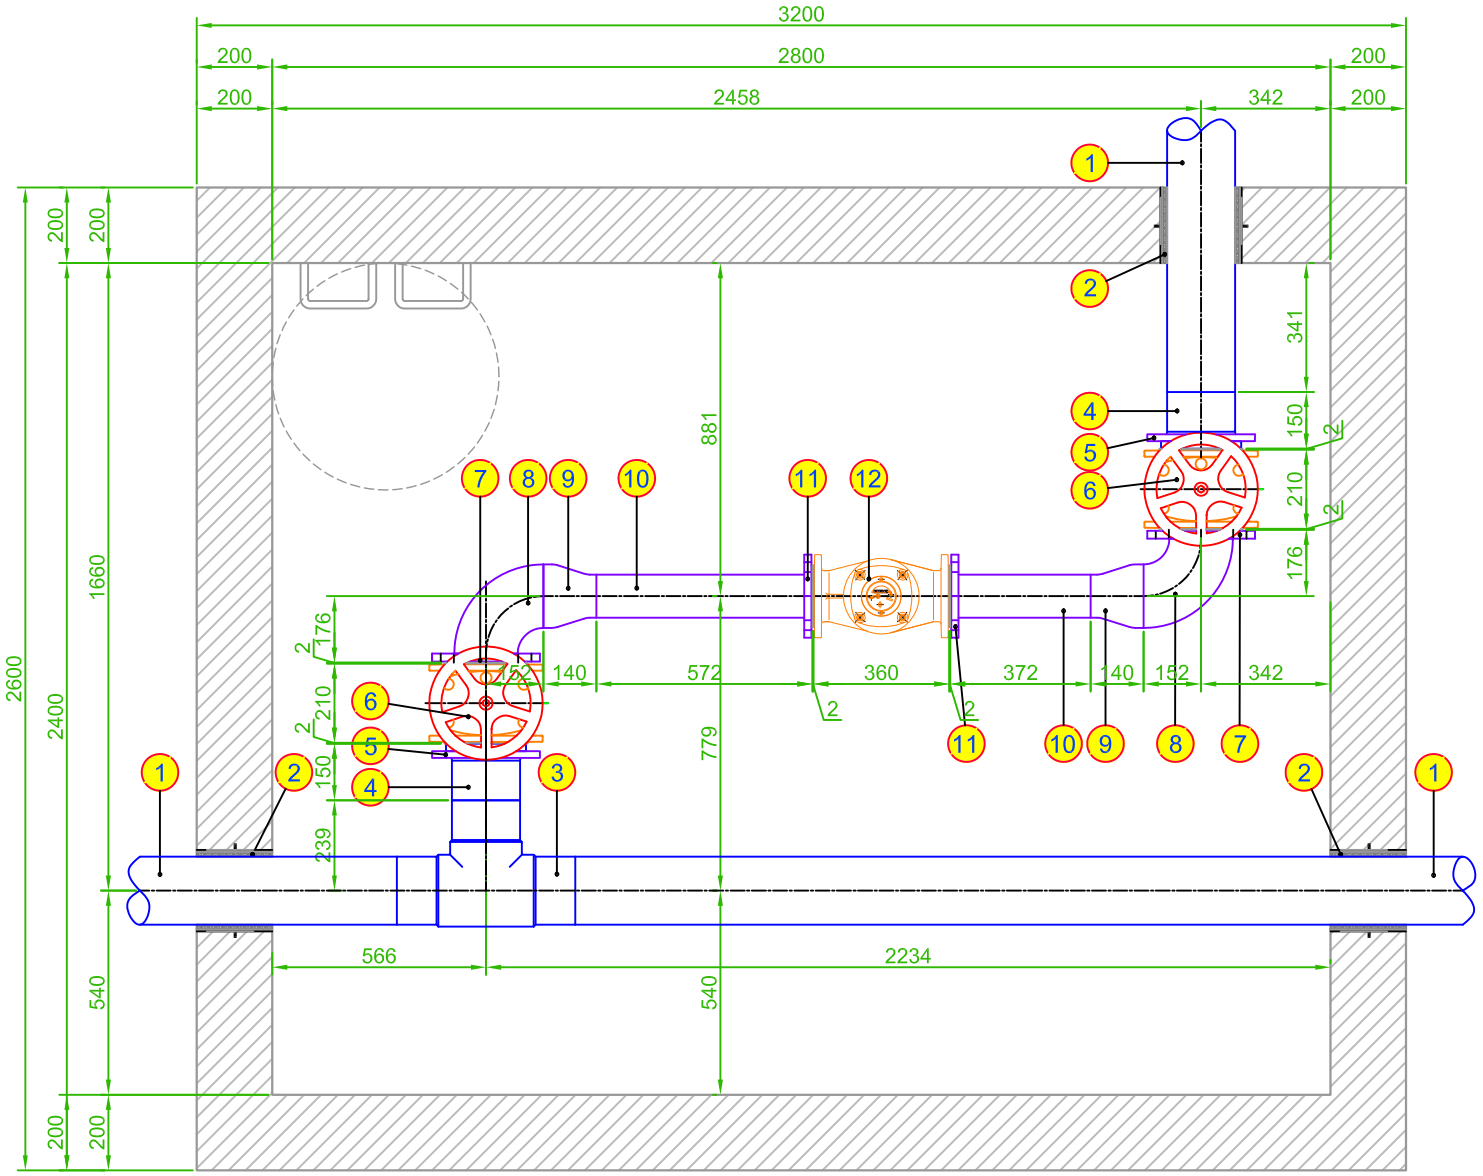

LEGENDA

1. conductă din PE100 SDR17 De180×10,7 mm
2. piesa trecere conductă De180 mm prin perete g=200 mm
3. teu egal injectat PE100 SDR17 De180×10,7 mm
4. adaptor pentru flanșă DN150 din PE100 SDR17 De180 mm
5. flanșă liberă din oțel PN10 DN150 STAS 4791-74/OLC 20
6. robinet cu sertar pană din fontă PN10 DN150
7. flanșă pentru sudare PU PN10 DN100 (114) STAS 8014-84/OL 37.2 k
8. cot 90º-114×5 STAS 8804/3-92 OLT 35
9. reducție C 114×5-76×5 STAS 8804/8-92 OLT 35
10. țeavă instalații nefiletată M-100 (4") OL32 STAS 7656-90
11. flanșă pentru sudare PU PN16 DN100 (114) STAS 8014-84/OL 37.2 k
12. apometru apa rece clasa C, monojet, DN100

NOTĂ

Dimensiunile interioare ale căminului sunt: 2800×2400×1460 mm. De la generatoarea superioară a conductei până la cota terenului amenajat trebuie să fie o diferență de 1200 mm.

Căminul este acoperit cu o placă de beton pentru spații verzi și trafic ușor B15. Accesul se face printr-un capac cu ramă din fontă. În pereții căminului sunt fixate 7 trepte din oțel beton.

Piesele asamblate prin sudură (7, 8, 9, 10 și 11) se vor galvaniza prin imersie înainte de montajul final.

Verificator				Referat
VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA
ccepcic	Universitatea „Transilvania" din Brașov CENTRUL DE CERCETARE ȘI ELABORARE A PROIECTELOR ÎN CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCȚII 500152 Str. Turnului nr. 5, corpul J, e-mail: ccepcic@unitbv.ro			BENEFICIAR: IAR S.A. Str. Hermann Oberth, nr. 34, loc. Ghimbav, jud. Brasov CONTRACT NR. 3/2016
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT: MODERNIZARE/REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ, PENTRU CONSUM MENAJER, TEHNOLOGIC ȘI INCENDII - ETAPA A 2-A FAZA P.TH. D.E.
SEF PROIECT	ing. Ioan TUNS		1:20	
	ing. Nicolae IORDAN		DATA	TITLU PLANSA: REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE CĂMINUL DE BRANȘAMENT CB16 INSTALAȚII HIDRAULICE PLANSA NR. AC-16
PROIECTAT	ing. George DRAGOMIR			
DESENAT	ing. Nicolae IORDAN		03.2018	

A3 (420×297)